


## EXTERN ELKOPPLING | VALLOX 51 MV

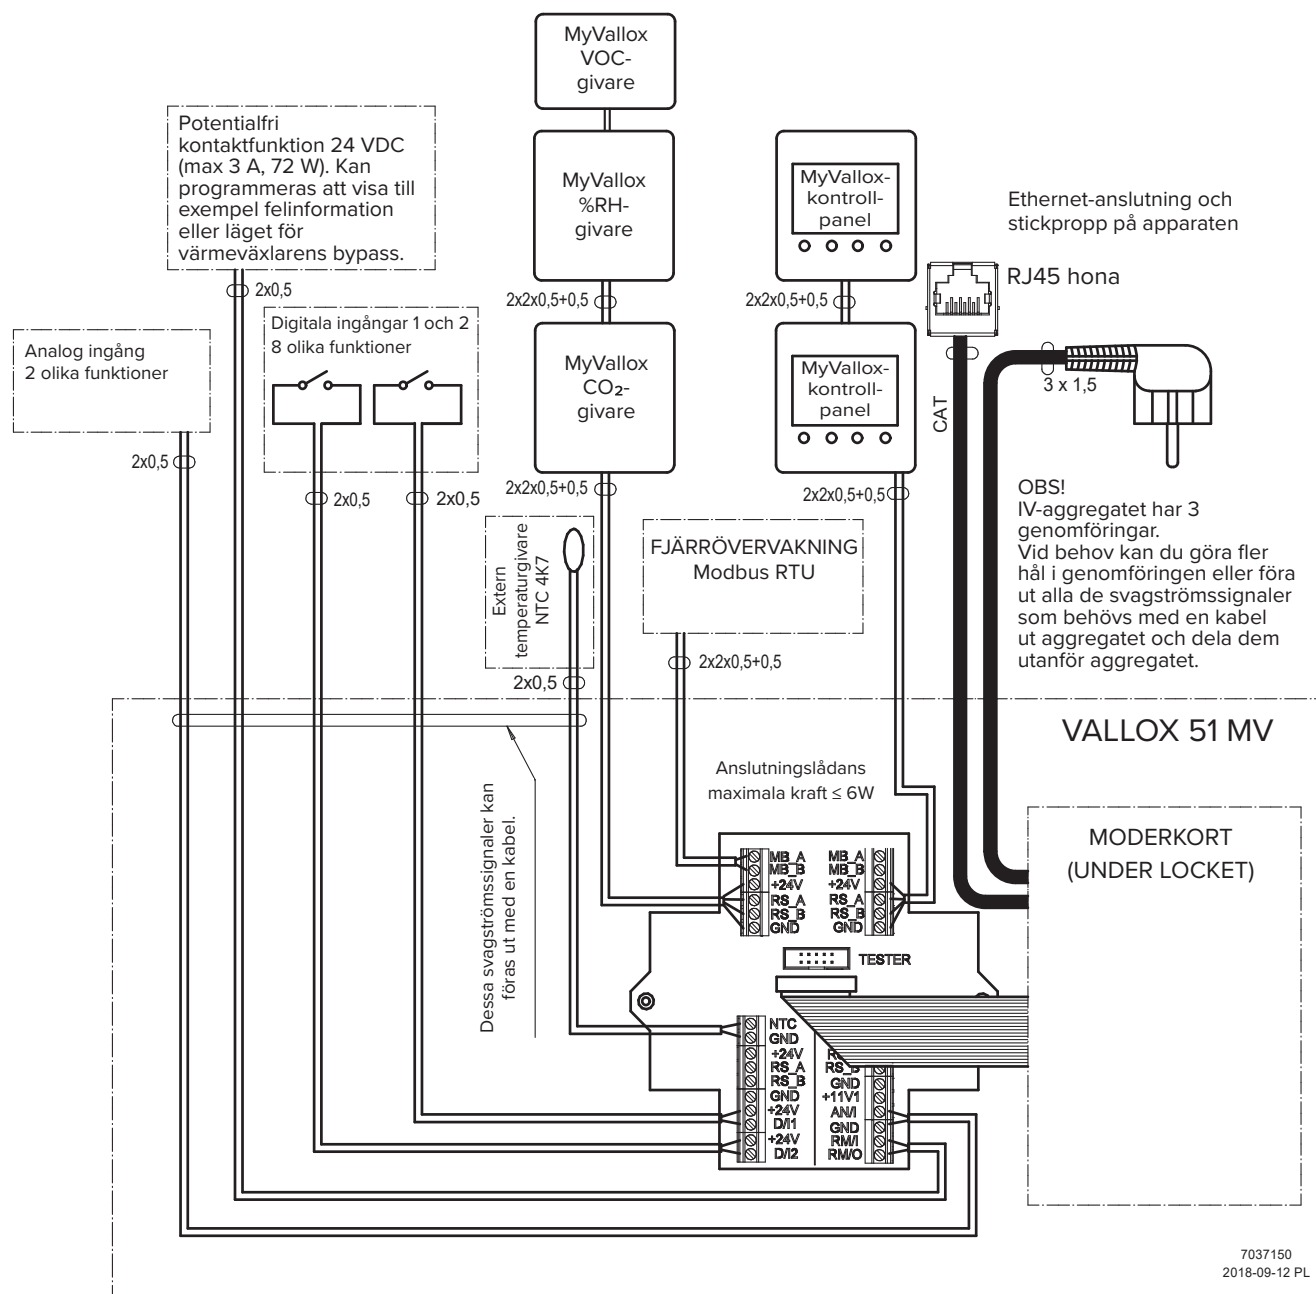

### ELMATNING

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Maximalt                                          | ≤6 W   |
| MyVallox Control                                  | 1 W    |
| MyVallox Touch                                    | 0,5 W  |
| %RH-givare                                        | 0,3 W  |
| CO <sub>2</sub> -givare                           | 1,2 W  |
| VOC-givare                                        | 2 W    |
| Externt styrdon eller spjällmotor med relämatning |        |
| Spänning                                          | 24 VDC |

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| MB_A | Extern Modbus A-signal                       |
| MB_B | Extern Modbus B-signal                       |
| +24V | +24 V likströmsspänning (DC)                 |
| GND  | Digital och analog landspotential            |
| RS_A | Aggregatets lokala Modbus A-signal           |
| RS_B | Aggregatets lokala Modbus B-signal           |
| NTC  | Den yttre temperaturgivarens kopplingsstycke |

|      |                        |
|------|------------------------|
| D/I1 | Digital ingång 1       |
| D/I2 | Digital ingång 2       |
| 11V1 | 11,1 V driftsspänning  |
| AN/I | Analog ingång 0-10 VDC |
| RM/I | 24 V reläets ingång    |
| RM/O | 24 V reläets utgång    |

