



VALLOX DELICO KTD A

MITTAKUVAT

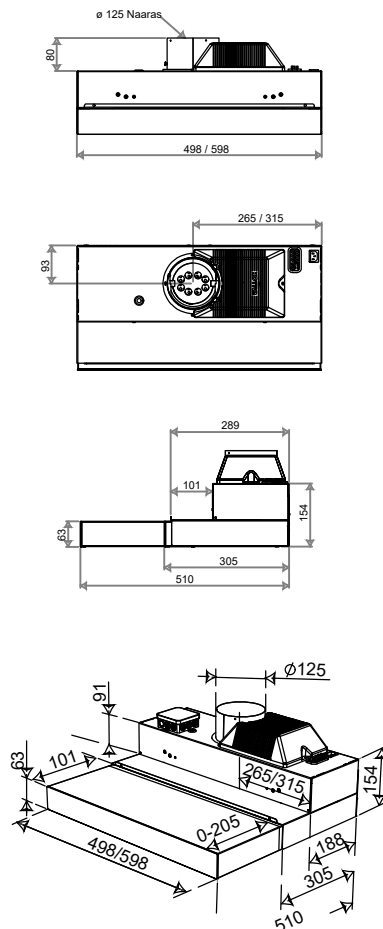

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ

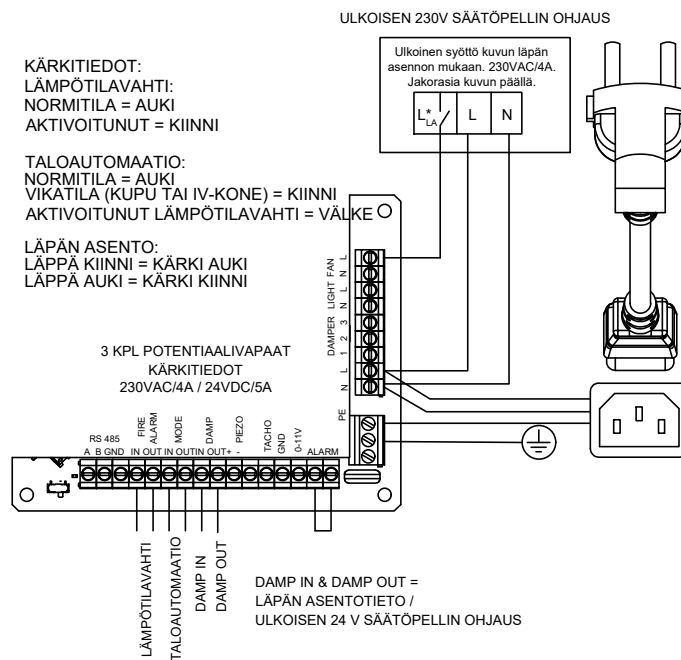

TOIMINTAKUVAUS

Vallox Delico KTD A


- Liesikupu on varustettu sisälle työnnettävällä höyrynkeräysosalla, rasvasuodattimella ja LED-valaisimella, jonka valaisuteho on säädettävissä.
- Liesikupu on varustettu sähkötoimisella sulkulapällä, jonka aukioloaika on säädettävissä 45– 120 minuuttia. Läpän ajastin voidaan poistaa käytöstä. Läpän aukiolosta saa potentiaalin lämpöä karkitiedon (kärjet kiinni) ja 230 V (4A) syötön. Liesikuvun minimi-ilmavirta on mitattavissa ja säädettävissä.
- Lämpötilavahti hälyttää vilkuttamalla työ- ja merkkivaloja ja sulkee läpän, kun lämpötila liesikuvulla on yli 60 °C tai lämpötila nousee yli 8 °C minuutissa. Hälytys kuitataan painamalla mitä tahansa painiketta. Lämpötilavahdin hälytyksestä saa potentiaalivapaan karkitiedon (kärjet sulkeutuvat).

NIMIKETUNNUKSET

Malli	Leveys	Väri	Tuotenumero	LVI-numero	Sähkönumero
KTD A	500	valk	2150900	7911291	8503609
KTD A	600	valk	2151000	7911292	8503610
KTD A	500	musta	2151100	7911293	8503611
KTD A	600	musta	2151200	7911294	8503612

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde			TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ		
						Tilaa ja					
						□soite1					
						□soite2			Vallox Delico KTD A		
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 01 /07	


VALLOX DELICO KTD A KYTKENTÄ VALLOX MV-KONEESEEN

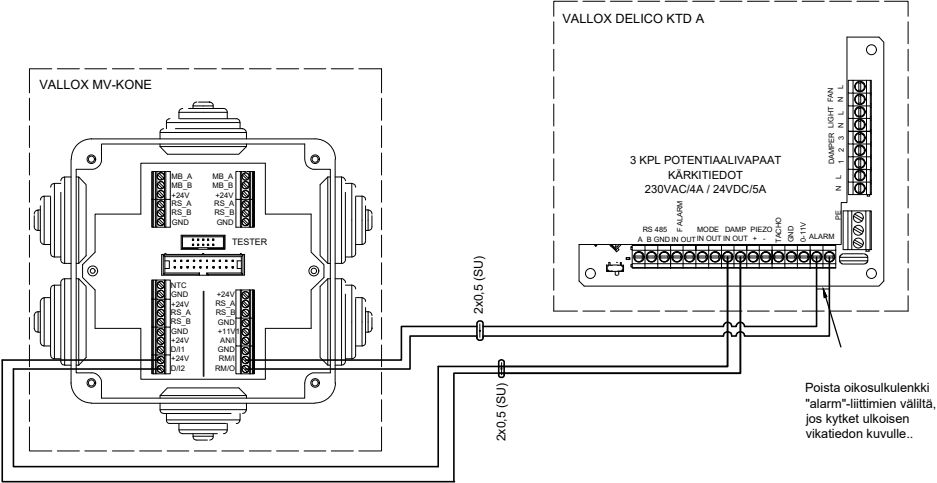


Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos	VALLOX		Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ			
								Vallox Delico KTD A			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 02 /07	

VALLOX DELICO KTD A KYTKENTÄ VALLOX SÄÄTÖPELLIN KANSSA

VALLOX SÄÄTÖPELTI 230 V, KYTKENTÄ JA OHJAUS

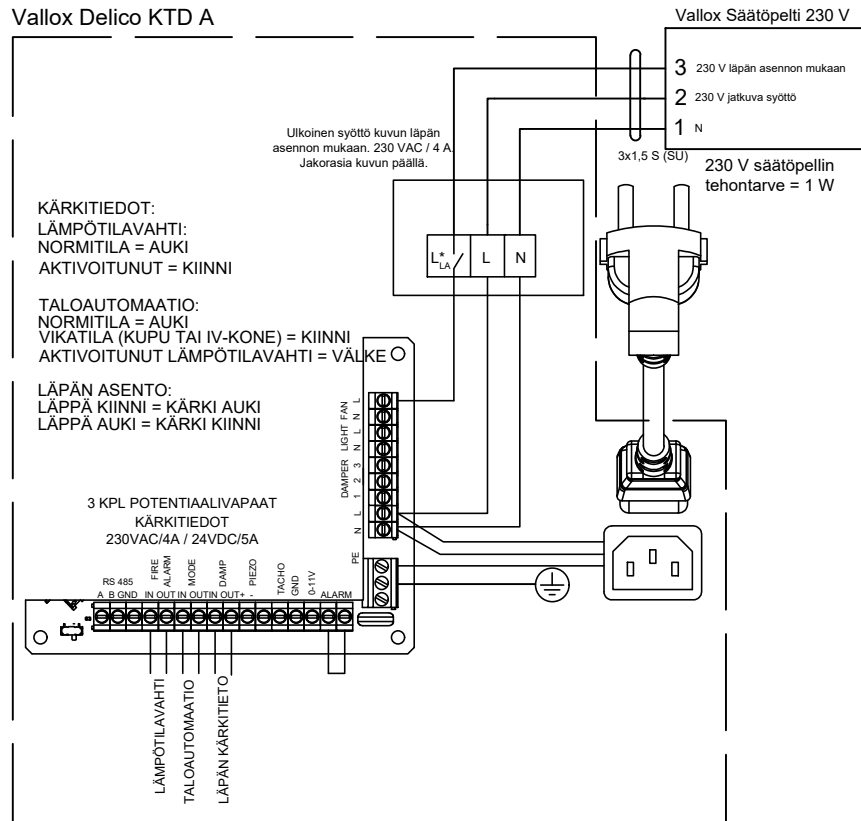

VALLOX SÄÄTÖPELTI 24 V, KYTKENTÄ JA OHJAUS

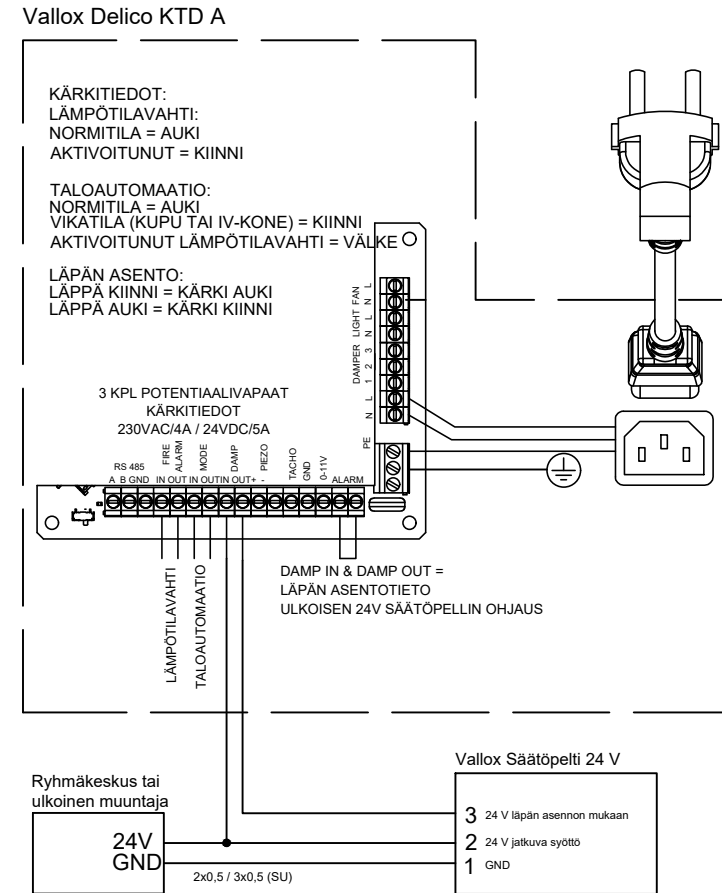

24 V säätöpelille pitää olla erillinen jännitesyöttö (joko ulkoinen
24 V muuntaja tai jännitesyöttö ryhmäkeskukselta).

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA


Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ		
						Tilaa ja				
						□soite1				
						□soite2		Vallox Delico KTD A		
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 03 / 07

VALLOX DELICO KTD A

MAHDOLLISET OHJAUSTAVAT MY VALLOX ILMANVAIHTOKONEEN JA AITO KOTILÄMMÖN KANSSA

Ohjaustapa 6: MyVallox Control -ohjain, liesikuvun läpän karkitieto, kosteus- ja hiilidioksidiohjaus

MyVallox-ilmanvaihtokoneen puhallinnopeutta säädetään MyVallox Control -ohjaimelta (Poissa/Kotona/Tehostus). Tehostustilasta puhallinnopeus palautuu aiemmin käytössä olleelle nopeudelle 30 minuutin (säädetty) kuluttua. Vallox Delico KTD A -liesikuvun läpän aukiolon karkitiedon perusteella puhaltimien nopeus nousee valittuun nopeuteen. Läpän aukioloajaksi tulo- ja poistopuhaltimien keskinäiset nopeudet valitaan erikseen sellaisiksi, että tulo- ja poistoilmavirran keskinäinen suhde ei muutu. Liesikuvun läppä sulkeutuu ajastimella tunnin (säädetty) kuluttua tai liesikuvun painikkeesta ja puhallinnopeus palautuu aiemmin käytössä olleelle nopeudelle. Poistoilman kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden noustessa ilmanvaihto tehostuu. Liesikuvun vikatiiedon/hälytyksen (Alarm) ollessa kytkettynä, vilkkuu liesikuvun merkkivalo, kun ilmanvaihtokoneelta tulee huoltomuistutus tai vikatiieto. Ilmanvaihtokoneen releasetuksista voi valita huoltomuistutuksen, vikatiieto, molemmat tai ei käytössä. Mikäli merkkivaloa ei oteta käyttöön, Alarm-johdinta ei tarvitse kytkeä.

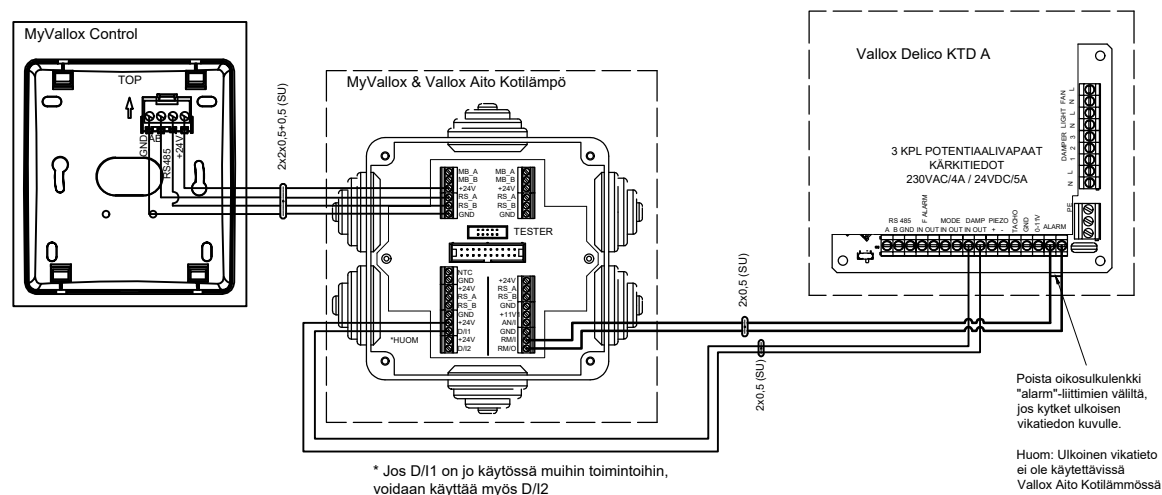


Valitse digitaalitulon 1 asetukseksi Ohjelmoitava sisääntulo. Säädä tulo- ja poistopuhaltimien teho halutuksi ja valitse sopiva tuloilman lämpötila. Valitse releasetuksen toiminnoksi vikailmoitus, huoltomuistutuksen, molemmat tai ei käytössä.

MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEIDEN JA VALLOX AITO KOTILÄMMÖN OHJAUSTAVAT VALLOX-LIESIKUVUILLA

Revisio	Päiväys	Piirittäjä	Muutos	VALLOX		Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ			
								Vallox Delico KTD A			
				Piirittäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 05 / 07	

KYTKENTÄ, VALLOX DELICO KTD A + VALLOX SÄÄTÖPELTI 230 V, KESKITETTY ILMANVAIHTO

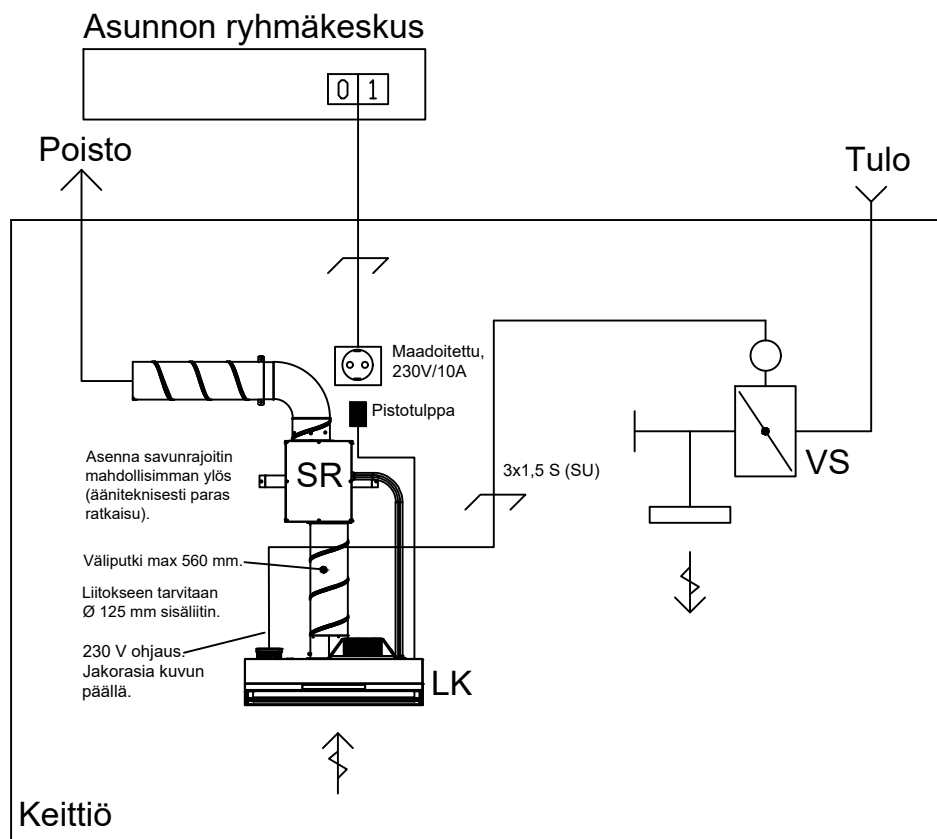

LK = Vallox Delico KTD A liesikupu.

SR = Vallox Savunrajoitin.

VS = Vallox Sääätöpelti 230 V.

Säätöpellin ohjaus = jakorasia kuvun päällä (vasemmalla puolella).

Kun Vallox Delico KTD A liitetään kerrostalon yhteispuistojärjestelmään, sen yhteyteen pitää asentaa savunrajoitin.

Vallox Savunrajoitin täyttää palonrajoittimena toimivalle kuristimelle asetetut vaatimukset (max. 42 l/s @ 100 pa).


Minimi-ilmavirta säädetään liesikuvun läpältä ja maksimi-ilmavirta savunrajoittimelta.

Huollon ja säädön suorittamiseksi Säätopellille pitää olla pääsy, esim. huoltoluukku.

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2			TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox Delico KTD A		
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 06 /07	

KYTKENTÄ, VALLOX DELICO KTD A + VALLOX SÄÄTÖPELTI 24 V, KESKITETTY ILMANVAIHTO

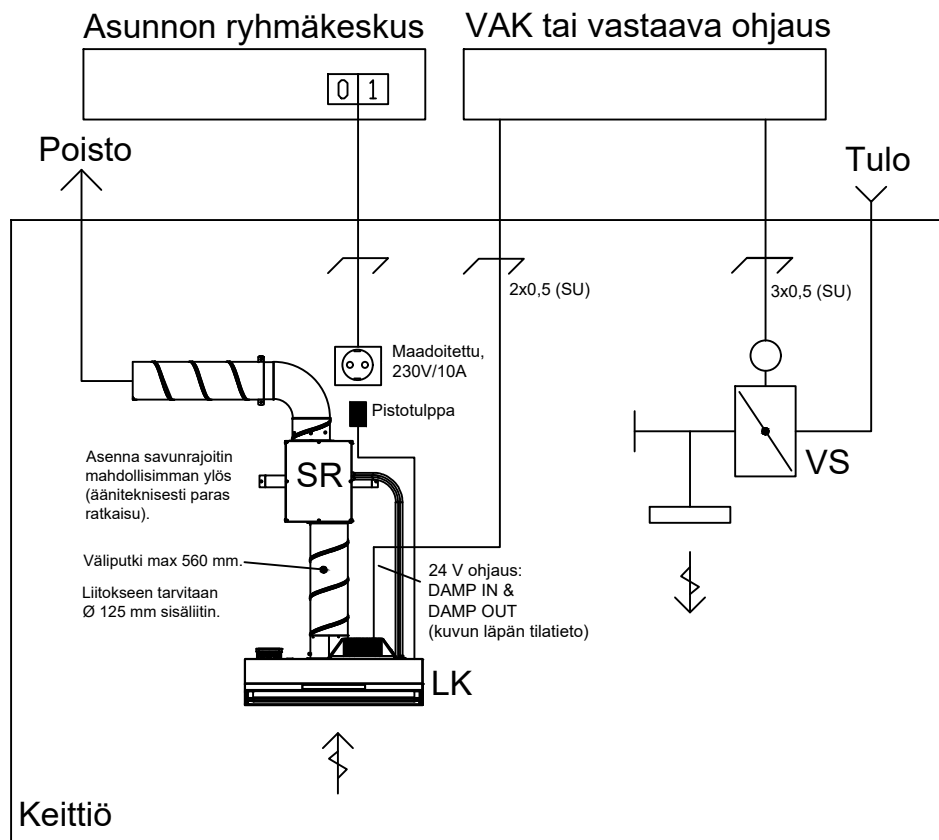

LK = Vallox Delico KTD A liesikupu.

SR = Vallox Savunrajoitin.

VS = Vallox Säätopelti 24 V.

Säätopellin ohjaus = DAMP IN & DAMP OUT (kuvun läpän tilatieto).

Kun Vallox Delico KTD A liitetään kerrostalon yhteispoistojärjestelmään, sen yhteyteen pitää asentaa savunrajoitin.

Vallox Savunrajoitin täyttää palonrajoittimena toimivalle kuristimelle asetetut vaatimukset (max. 42 l/s @ 100 pa).

Minimi-ilmavirta säädetään liesikuvun läpältä ja maksimi-ilmavirta savunrajoittimelta.

Huollon ja säädön suorittamiseksi Säätopellille pitää olla pääsy, esim. huoltoluukku.

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox Delico KTD A			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 07 /07	