

VALLOX Pureo


LAITTEIDEN KYTKENTÄ (TX-KONEET)

Riviliitin	Pureo 5ch paine-erolähetin		Laite
1	24V -	Sininen	I
2	24V +	Punainen	~
A	A	Valkoinen	A
B	B	Keltainen	B



Ouman 5-CDPT

Riviliitin	Pureo-ohjain		Laite
1	24V -	Sininen	1
2	24V +	Keltainen	2
A	A	Punainen	A
B	B	Valkoinen	B




Ouman RU-23

Riviliitin	Kanavapeltitoimilaitteet		Laite
3	24V -	Musta	1
4	24V +	Punainen	2



Belimo LF24




Riviliitin	Sähköisen jälkilämmittimen ohjaus	Laite
14	0-10V	10
15	GND	9





VEAB CV/VFL - MQXL

CV ...-3MQXL / CV ...-3MQYL / CV ...-3MQCL **400V 3N~**

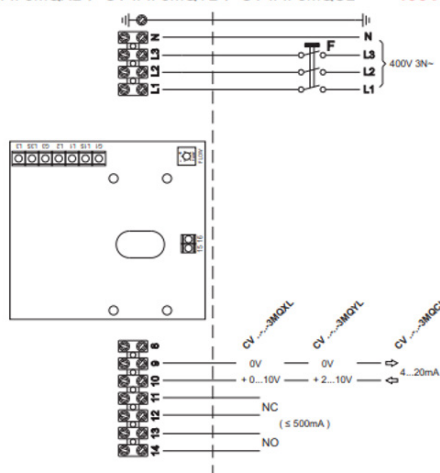


Kaapelointi työmaalla SU.
Huom! Syöttöjännite suoraan ryhmäkeskukselta.
Omalla turvakytkimellä.

Riviliitin	Jäähdytyspatterin toimilaite	Laite
10	24V -	1
11	24V +	2
12	0-10V	3
13		

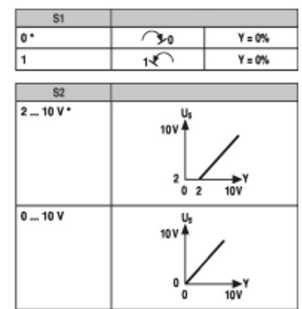

Kytentäkaaviot

AC/DC 24 V, jännitesäätöinen



Kaapelivärit:


- 1 = musta
- 2 = punainen
- 3 = valkoinen
- 5 = oranssi

Belimo NRYD24-SR-HW

Riviliitin	Lämmitysvesipatterin toimilaite	Laite
10	24V -	1
11	24V +	2
14	0-10V	3
15		



ESBE Series ARA639

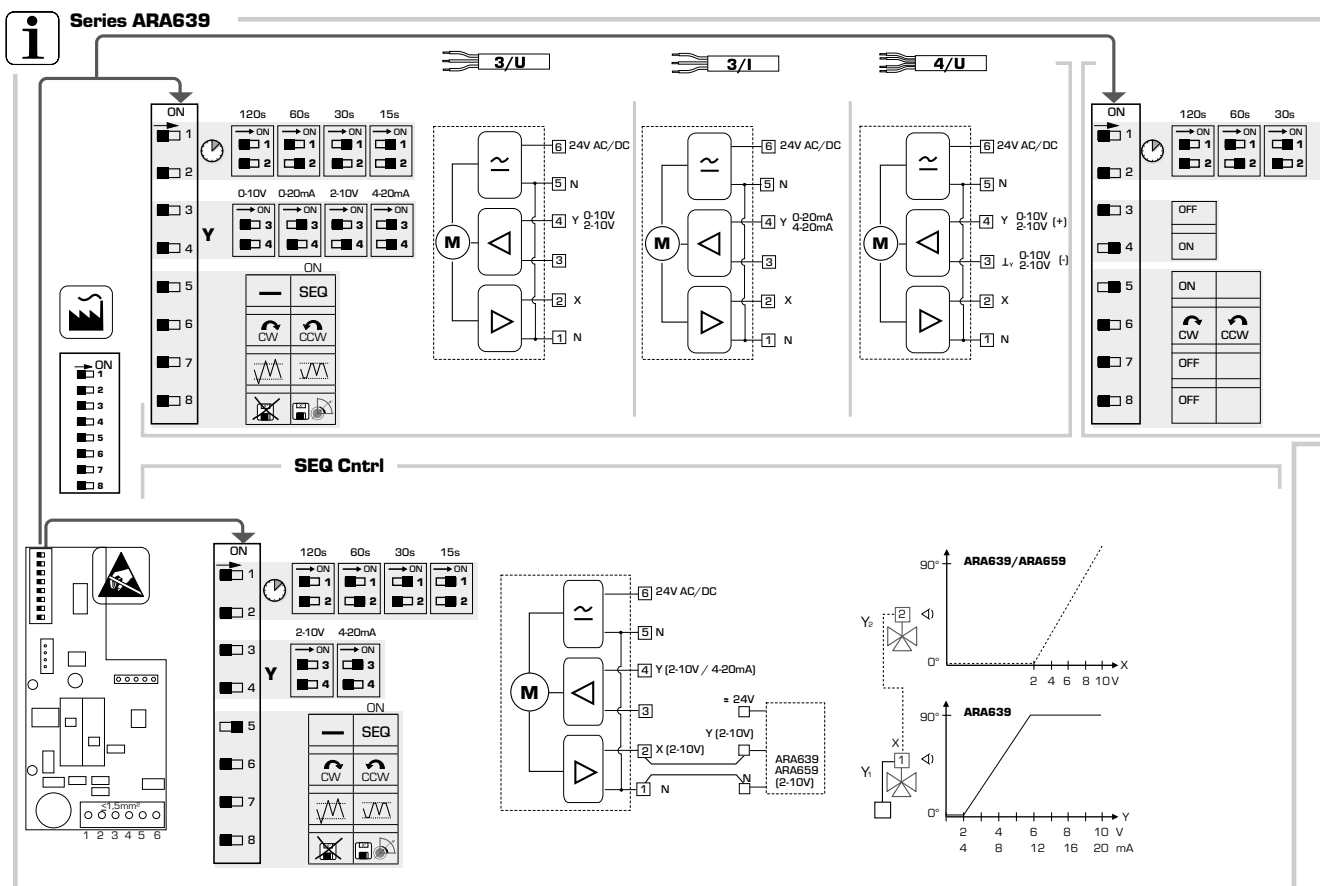

Kaapelointi työmaalla SU.


Huom! Pumppuryhmän kiertovesipumpun syöttöjännite suoraan ryhmäkeskukselta. Omalla turvakytkimellä.

Riviliitin	CO2 lähetin		Laite
10	24V -		G0
11	24V +		G
16	0-10V		Y1
17			



Produal HDK-N

CAUTION: Device wiring and commissioning can only be carried out by qualified professionals. Always make the wirings while the power is switched off.

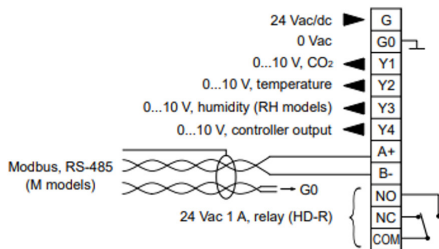


Riviliitin	VOC lähetin		Laite
10	24V -		G0
11	24V +		G
18	0-10V		Y1
19			



Produal ILK-N

CAUTION: Device wiring and commissioning can only be carried out by qualified professionals. Always make the wirings while the power is switched off.

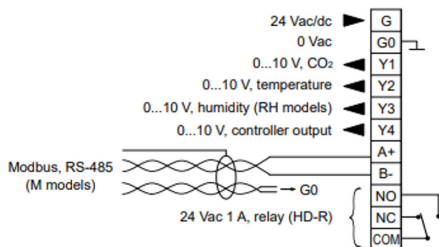

Riviliitin	Ulkoilmalämpötila kanavassa		Laite
22	0-10V		1
23	GND		2




Ouman TMD

Riviliitin	Tuloilmalämpötila kanavassa		Laite
24	0-10V		1
25	GND		2



Ouman TMD

Riviliitin	Tuloilmakanavapainelähetin	Laite
10	24V -	GND
11	24V +	24VDC
26	0-10V	0-10V
27		

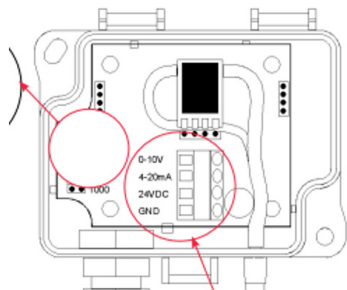


Painealue valittuna 0-500 Pa



Ouman DPT-T

Riviliitin	Poistoilmakanavapainelähetin	Laite
10	24V -	GND
11	24V +	24VDC
26	0-10V	0-10V
27		

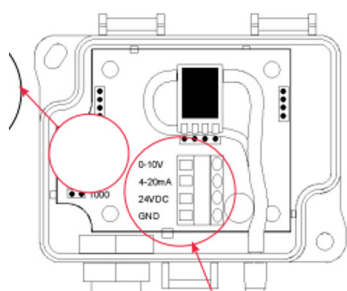


Painealue valittuna 0-500 Pa



Ouman DPT-T

Riviliitin	Lisäaikaakytkin
30	
31	

Kytkenä

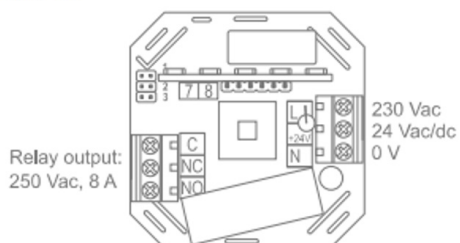

Esim. Produal LxE

LAP xE elektroninen ajastin soveltuu esim. tehostetun ilmanvaihdon ohjaukseen. Aikavalinta tehdään painikkeella ja merkivalot ilmaisevat valitun ajan.

Riviliitin	Hätäseis
32	
33	

Sulkulenkki tehdasasennuksena

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

D11400/10.12.2025