

VALLOX Pureo


KOPPLING AV AGGREGATEN (TX-AGGREGATEN)

Kopplingslist	Pureo 5sch differenstryckgivare		Aggregat
1	24V -	Blå	1
2	24V +	Röd	~
A	A	Vit	A
B	B	Gul	B



Ouman 5-CDPT

Kopplingslist	Pureo-kontrollpanel		Aggregat
1	24V -	Blå	1
2	24V +	Gul	2
A	A	Röd	A
B	B	Vit	B




Ouman RU-23

Kopplingslist	Styrdon för kanalspjäll		Aggregat
3	24V -	Svart	1
4	24V +	Röd	2




Belimo LF24



Kopplingslist	Styrning av elektrisk eftervärmare	Aggregat
14	0-10V	10
15	GND	9



CV ...-3MQXL / CV ...-3MQYL / CV ...-3MQCL **400V 3N~**

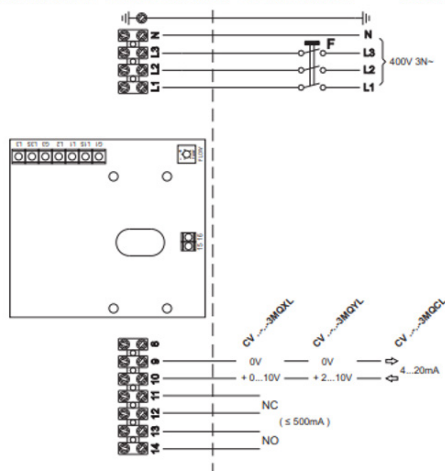

VEAB CV/VFL - MQXL


Kablage på byggsplats Elentreprenad.
Obs! Matarspänning direkt från gruppcentral.
Med egen säkerhetsbrytare.

Kopplingslist	Vätskeradiatorns styrdon	Aggregat
10	24V -	1
11	24V +	2
12	0-10V	3
13		

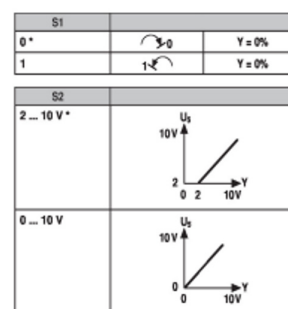

Kopplingsscheman

AC/DC 24 V, spänningsreglerat



Kablarnas färger:

1 = svart

2 = röd

3 = vit


5 = orange

Belimo NRYD24-SR-HW

Kopplingslist	Vattenradiatorns styrdon	Aggregat
10	24V -	1
11	24V +	2
14	0-10V	3
15		



ESBE Series ARA639

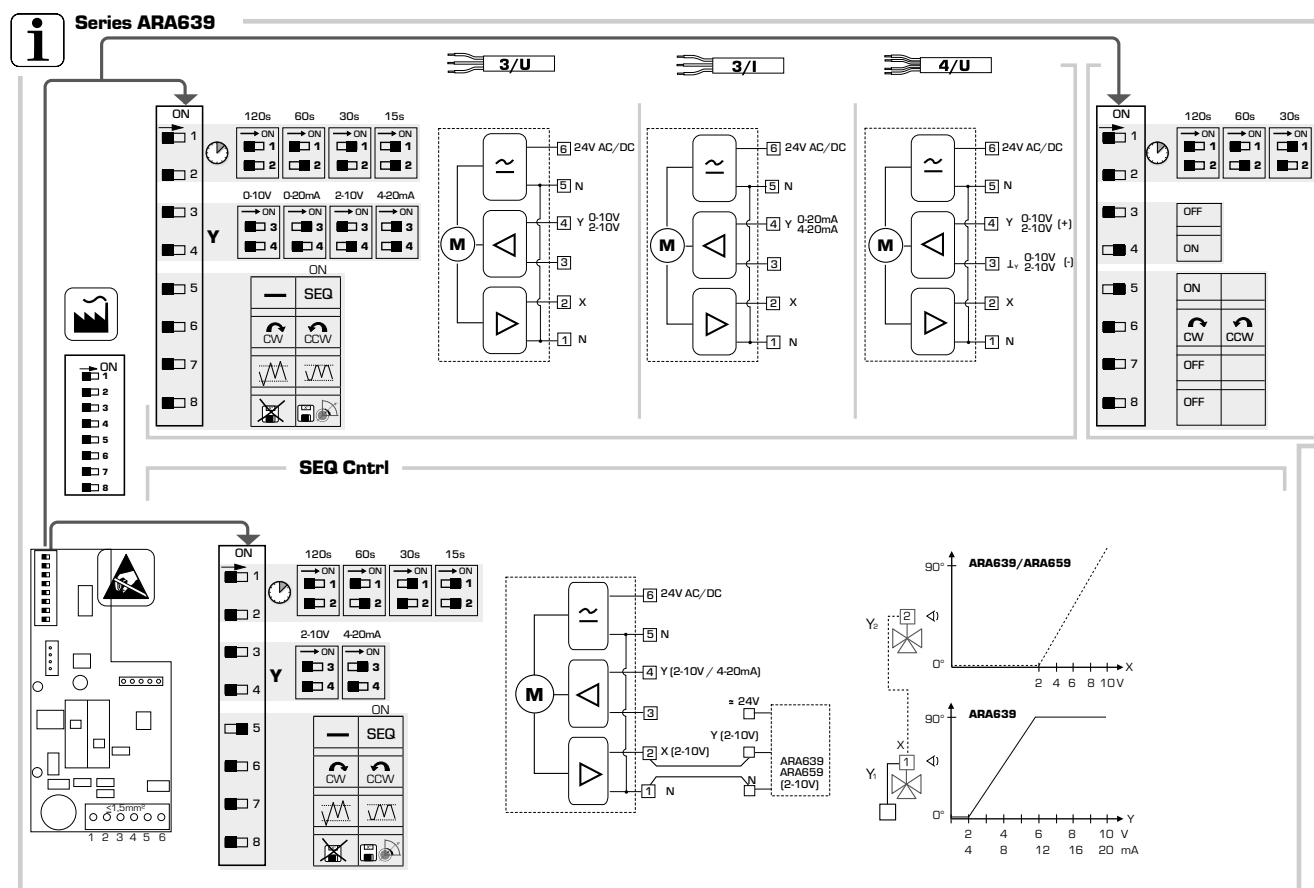

Kablage på byggplats Elentreprenad.


Obs! Matarspänning för pumpgruppens cirkulationspump direkt från gruppcentral. Med egen säkerhetsbrytare.

Kopplingslist	CO2-givare		Aggregat
10	24V -		G0
11	24V +		G
16	0-10V		Y1
17			



Produl HDK-N

CAUTION: Device wiring and commissioning can only be carried out by qualified professionals. Always make the wirings while the power is switched off.

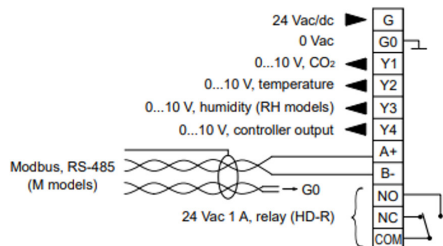


Kopplingslist	VOC-givare		Aggregat
10	24V -		G0
11	24V +		G
18	0-10V		Y1
19			



Produl ILK-N

CAUTION: Device wiring and commissioning can only be carried out by qualified professionals. Always make the wirings while the power is switched off.

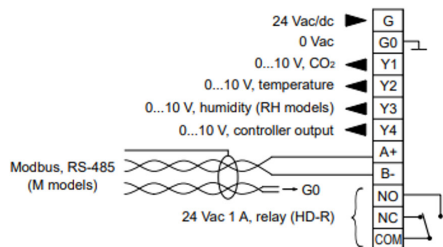

Kopplingslist	Uteluftstemperatur i kanalen	Aggregat
22	0-10V	1
23	GND	2




Ouman TMD

Kopplingslist	Tilluftstemperatur i kanalen	Aggregat
24	0-10V	1
25	GND	2



Ouman TMD

Kopplingslist	Kanaltryckgivare för tilluft		Aggregat
10	24V -		GND
11	24V +		24VDC
26	0-10V		0-10V
27			

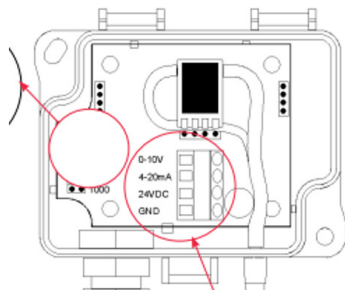


Tryckområde valt 0–500 Pa



Ouman DPT-T

Kopplingslist	Kanaltryckgivare för frånluft		Aggregat
10	24V -		GND
11	24V +		24VDC
26	0-10V		0-10V
27			

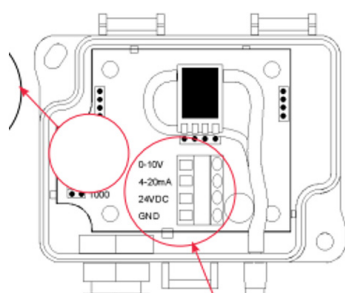


Tryckområde valt 0–500 Pa



Ouman DPT-T

Kopplingslist	Timer för extra tid
30	
31	

Koppling

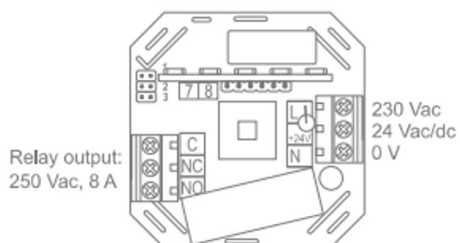

T.ex. Produal LxE

LAP xE elektronisk timer, passar t.ex. för styrning av forcerad ventilation. Tidsinställningarna görs med knappen och signallamporna anger den valda tiden.

Kopplingslist	Nödstopp
32	
33	

Fabriksmonterad kortslutningsslinga

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

D11431/10.12.2025