


VALLOX X-LINE PTXP MC, PTXPA MC

MITTAKUVA

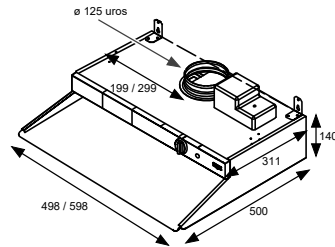

TOIMINTAKUVAUS

Vallox X-Line PTXP MC

- Liesikupu on varustettu höyryneräystilalla, kiinteällä lasilla, rasvasuodattimella, sulkuläpällä ja LED-valaisimella.
- Liesikuvulla on mallista riippuen joko kolmi- tai nelinopeuksinen jänniteviestiohjaus EC-puhaltimien ohjaukseen.
- Liesikuvun minimi-ilmavirta on mitattavissa.

Vallox X-Line PTXPA MC

- Sama kuin PTXP MC, mutta liesikupu on varustettu ajastintoimisella sulkuläpällä, jonka aukioloaika on 60 minuuttia. Läpän aukiolosta saa potentiaalivapaan kärkitiedon (kärjet kiinni).
- Liesikuvulla on mallista riippuen joko kolmi- tai nelinopeuksinen jänniteviestiohjaus EC-puhaltimien ohjaukseen.


NIMIKETUNNUKSET

Malli	Leveys	Väri	Tuotenumero	LVI-numero	Sähkönumero
PTXP MC	500	valk	2144000	7911280	8503589
PTXP MC	600	valk	2144100	7911281	8503590


Malli	Leveys	Väri	Tuotenumero	LVI-numero	Sähkönumero
PTXPA MC	500	valk	2144200	7911282	8503591
PTXPA MC	600	valk	2144300	7911283	8503592

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos	VALLOX		Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2			TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox X-Line PTXP MC Vallox X-Line PTXPA MC			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 01 / 03		

Vallox X-Line PTXP MC

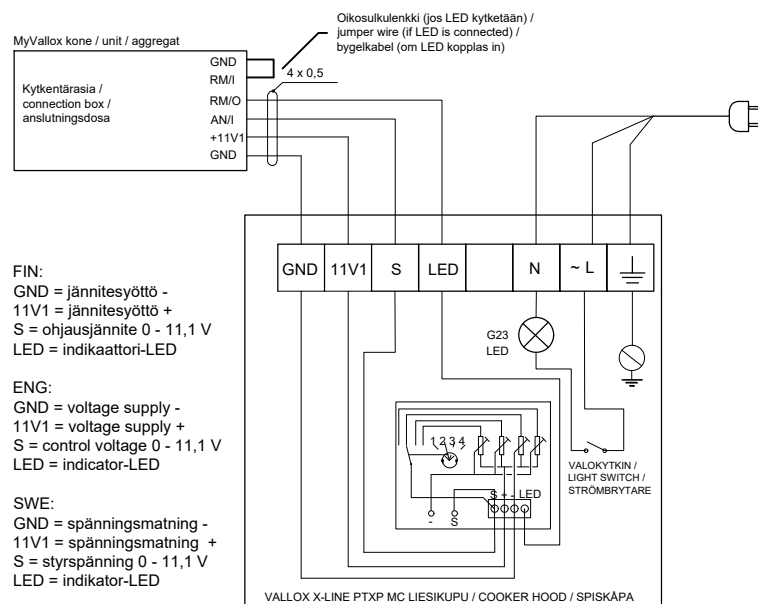

Vallox X-Line PTXPA MC

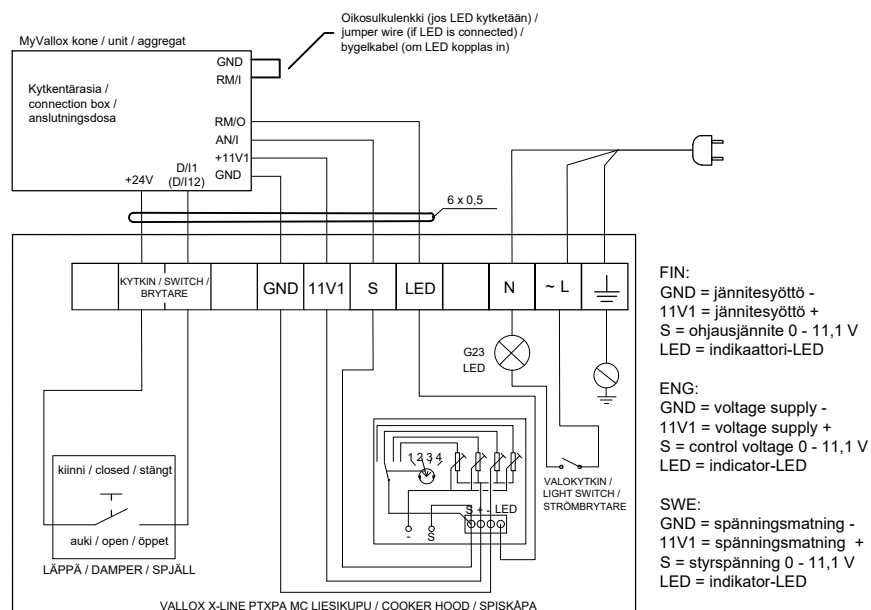

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox X-Line PTXP MC Vallox X-Line PTXPA MC		
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 02 / 03

VALLOX X-LINE PTXP MC JA PTXPA MC

MAHDOLLISET OHJAUSTAVAT MY VALLOX ILMANVAIHTOKONEEN JA AITO KOTILÄMMÖN KANSSA

Ohjaustapa 7: Liesikupu, kosteus- ja hiilidioksidiohjaus

MyVallox-ilmanvaihtokoneella ei ole ohjainta. Laitteen käyttöönotto tehdään tietokoneella tai käyttöönotto-ohjaimella. MyVallox-ilmanvaihtokoneen puhallinnopeutta säädetään Vallox X-Line PTXP MC tai Vallox X-Line PTXPA MC -liesikuvulta (Poissa/Kotona/Tehostus). Poistoilman kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden noustessa ilmanvaihto tehostuu. Liesikuvun LED-johtimen ollessa kytkettynä, liesikuvun merkkivalo palaa, kun ilmanvaihtokone on toiminnassa. Merkkivalo sammuu, kun ilmanvaihtokoneelta tulee huoltomuistutus tai vikatieto. Ilmanvaihtokoneen releasetuksista voi valita huoltomuistutin, vikatieto, molemmat tai ei käytössä. Mikäli merkkivaloa ei oteta käyttöön, LED-johdinta ei tarvitse kytkeä.

Ohjaustapa 8: MyVallox Control -ohjain, liesikupu, kosteus- ja hiilidioksidiohjaus

MyVallox-ilmanvaihtokoneen puhallinnopeutta säädetään MyVallox Control -ohjaimelta ja Vallox X-Line PTXP MC tai Vallox X-Line PTXPA MC -liesikuvulta (Poissa/Kotona/Tehostus). Viimeinen komento jää voimaan. Poistoilman kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden noustessa ilmanvaihto tehostuu. Liesikuvun LED-johtimen ollessa kytkettynä, liesikuvun merkkivalo palaa, kun ilmanvaihtokone on toiminnassa. Merkkivalo sammuu, kun ilmanvaihtokoneelta tulee huoltomuistutus tai vikatieto. Ilmanvaihtokoneen releasetuksista voi valita huoltomuistutin, vikatieto, molemmat tai ei käytössä. Mikäli merkkivaloa ei oteta käyttöön, LED-johdinta ei tarvitse kytkeä.

MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEIDEN JA VALLOX AITO KOTILÄMMÖN OHJAUSTAVAT VALLOX-LIESIKUVUILLA

Revisio	Päiväys	Piiritt.	Muutos			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox X-Line PTXP MC Vallox X-Line PTXPA MC		
				Piirittäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 03 / 03