








FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ  
PŘE <-> LDS  
(STAVAJÍCÍ)

USM-D33

TS8833 - ČÁST VELKOOBERATELE  
ROZMĚČ VN  
IT 22kV, 50Hz  
In=200A

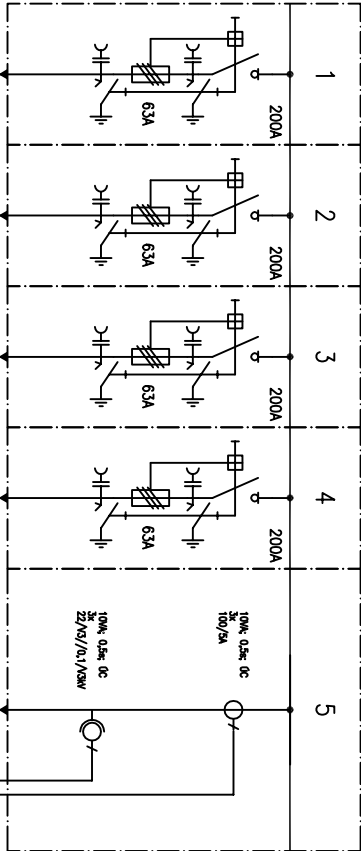

TS8833 - ČÁST PŘEDÍ  
ROZMĚČ VN (MOELLER G&E - MODULARN)  
IT 22kV, 50Hz  
In=630A

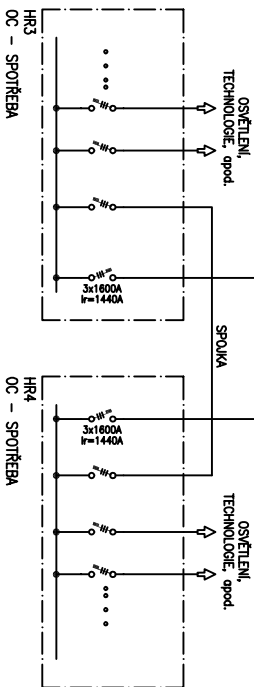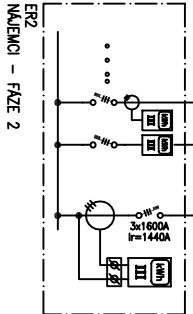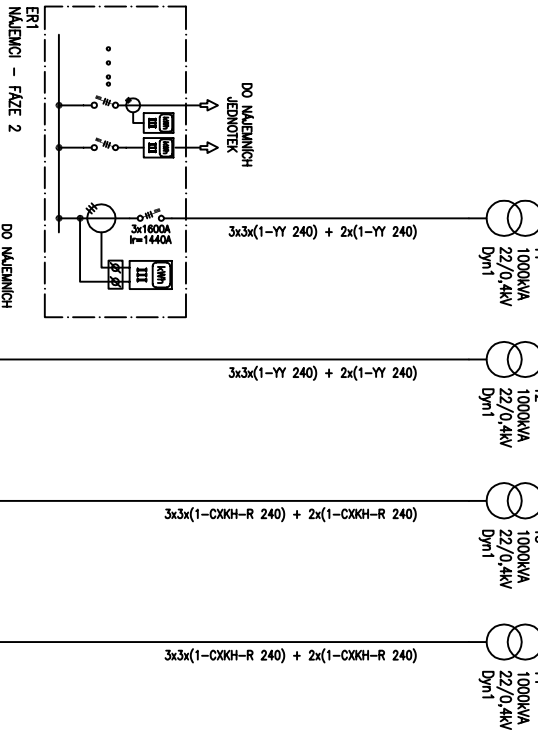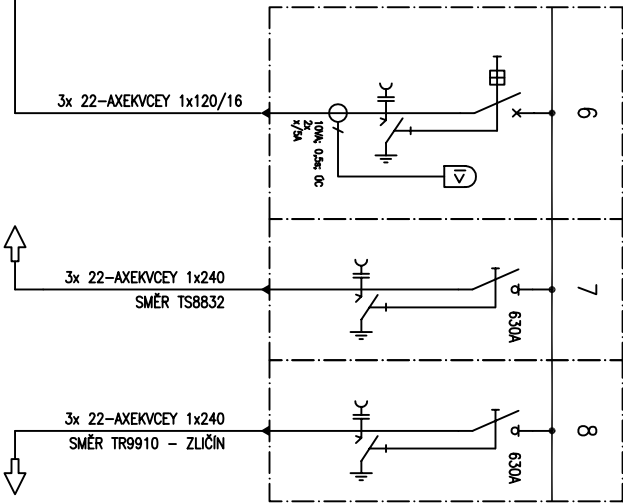


ČÁST PREDISTRIBUCE ↔ ČÁST LDS-METROPOLE


FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ  
PRE <-> LDS  
(STÁVAJÍC)

USM-D222




TS8837 - ČÁST PŘEDÍ  
ROZVÁDEČ VN (ALSTOM FBA 24/4-3001 - KOMPAKTNÍ)  
IT 22kV, 50Hz  
In=630A

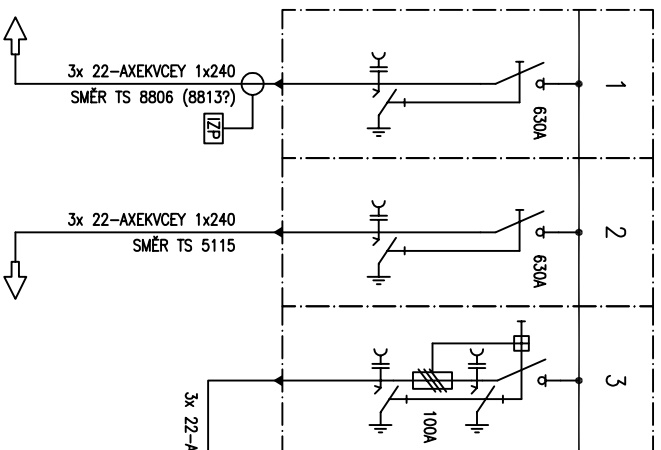

TS8837 - ČÁST VO  
ROZVÁDEČ VN (ALSTOM FBV)  
IT 22kV, 50Hz  
In=630A

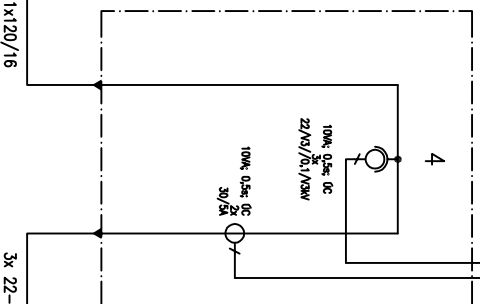

TS8837 - ČÁST VO  
ROZVÁDEČ VN (ALSTOM FBA 24/4-3002)  
IT 22kV, 50Hz  
In=630A

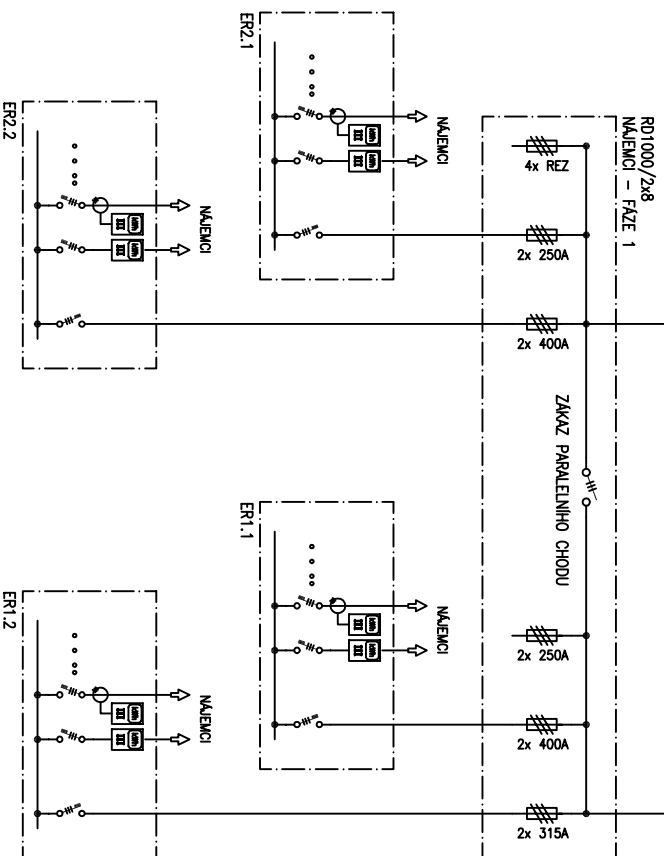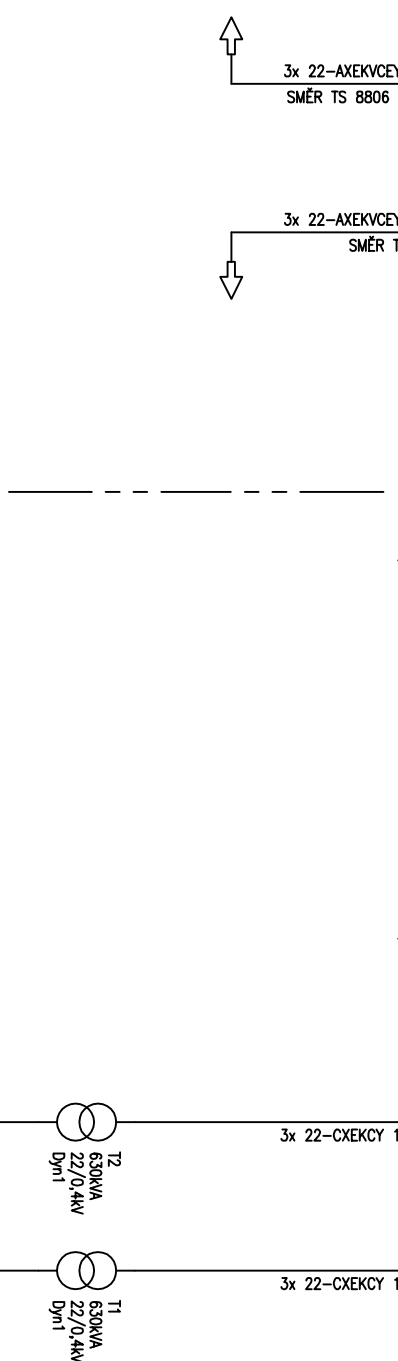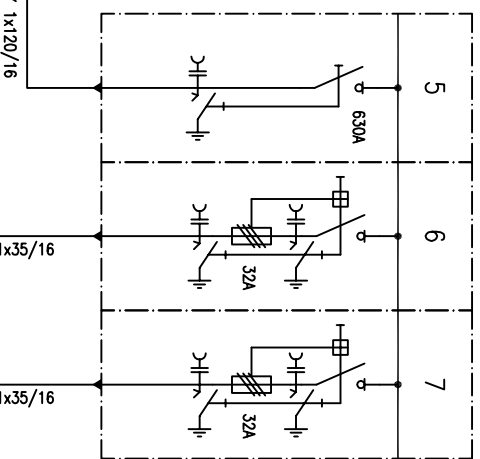

BLOKOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ OC METROPOLE ZLIČÍN -TS8837 (stav 04/2019)  
DLE PODKLADŮ OC ZLIČÍN ZPRACOVAL: Ing. Luboš PROCHÁZKA (OBERMEYER HELIKA a.s.)

