

ADVERTENCIA

Los códigos locales de construcción o fontanería pueden requerir modificaciones en la información proporcionada. Es obligatorio consultar los códigos locales de construcción y fontanería antes de comenzar la instalación. Si la información de este manual no se corresponde con los códigos locales de construcción y fontanería, deberán seguirse estos últimos. Este producto debe ser instalado por un contratista con licencia, de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.

Modelo 9DS/LF9DS

Quite las conexiones de unión antes de conectarlas.

AVISO

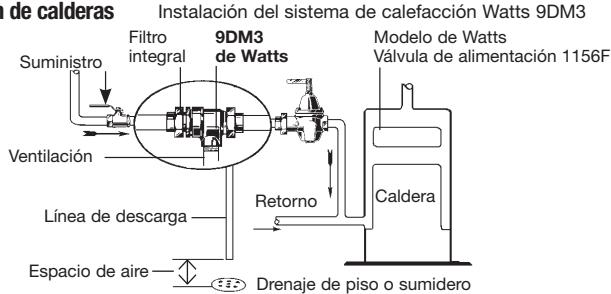
- La válvula de retención dual 9D/LF9D con ventilación atmosférica está diseñada para un uso que no representa riesgos para la salud, con presión continua, y aplicaciones en el lugar de uso que protegen en caso de contrasifonaje y contrapresión. Instale de acuerdo con los códigos locales.
- Para alcanzar el mejor desempeño del sistema, instálela en la línea de alimentación de agua dulce antes que cualquier regulador de presión (como la serie 1156 de Watts en una aplicación de caldera residencial).
- Descargue la línea antes de instalar la unidad para eliminar cualquier metal de aporte, fundente o virutas de la tubería. Limpie el filtro cada seis meses o cuando las condiciones así lo exijan.
- Se prevé un poco de descarga, particularmente en la puesta en marcha, hasta que se sellen todas las superficies de asiento. Una descarga continua indica que posiblemente sea necesario limpiar las piezas internas del asiento.
- Puede instalarse en forma horizontal o vertical.
- Las válvulas de cierre rápido, los golpes de arriete o las fluctuaciones en la presión de suministro pueden causar una descarga intermitente. Puede ser necesaria la instalación de amortiguadores de golpes de arriete (serie LF05 de Watts) o de un regulador de presión de agua (serie 1156 o 25AUB) para corregir el problema.

ADVERTENCIA

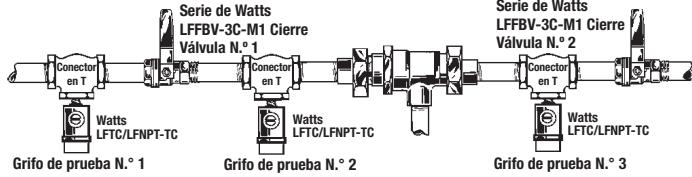
Es importante instalar una línea de descarga hacia abajo desde la ventilación hasta un drenaje de piso, sumidero u otro lugar seguro de desecho que no provoque daños a la propiedad. Se debe mantener un espacio físico de aire entre la línea de descarga y el drenaje o sumidero. Cree el espacio de aire cortando la tubería en un bisel de 45°, a una distancia máxima de 12" (30,48 cm) y un mínimo de 1½" (3,81 cm) por encima del piso. Si se utiliza en aplicaciones de calderas, no utilice un accesorio de espacio de aire a nivel de la cara para evitar lesiones personales por agua hiriente o vapor. En ningún caso se debe enchufar la abertura de ventilación o la línea de descarga.

- Si los códigos locales exigen que se pruebe el dispositivo, este debe instalarse como se muestra en el dibujo al reverso que se encuentra en Procedimiento de pruebas de campo.

Para conocer las piezas y el kit de reparación, consulte nuestra lista de precios de piezas de servicio y kits de reparación de productos de prevención de retroflujo PL-RP-BPD que se encuentran en [Watts.com](#).

Instalación de calderas**Procedimiento de pruebas in situ****Dispositivo de prevención del retroflujo de la serie 9D con ventilación intermedia atmosférica**

EQUIPO NECESARIO: Debe instalarse la válvula según el diagrama y una (1) manguera flexible con los adaptadores provistos para las pruebas.

**Instalación que permite pruebas in situ****Prueba N.º 1**

Objetivo:
Requisito:

Verificar el funcionamiento de la interrupción al aire.

Cuando baja considerablemente la presión del suministro a un nivel atmosférico, la interrupción al aire debe liberar la presión entre ambas válvulas de retención.

Cierre las válvulas de cierre N.º 1 y 2. Abra el grifo de prueba N.º 2. Debería salir algo de agua de la ventilación, lo que indica que se ha levantado el diafragma del asiento y se ha abierto la cámara entre las válvulas de retención hacia la atmósfera.

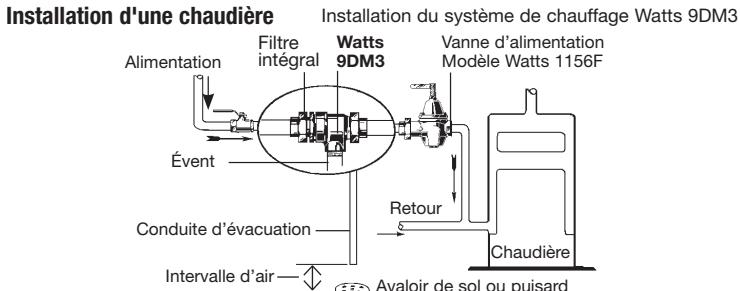
Prueba N.º 2

Objetivo:
Requisito:

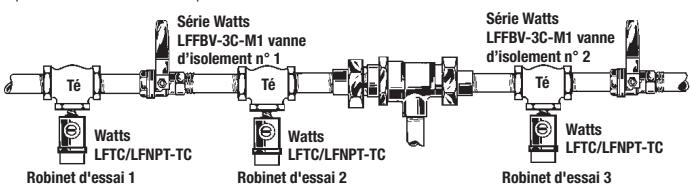
Comprobar el ajuste de la segunda válvula de retención.

La segunda válvula de retención debe estar bien ajustada para evitar goteos cuando se aplique presión en el área corriente abajo de la válvula.

Cierre las válvulas de cierre N.º 1 y 2. Abra el grifo de prueba N.º 2. Conecte la manguera flexible del grifo de prueba N.º 1 para evaluar el grifo de prueba N.º 3. Abra el grifo de prueba N.º 1 y 3 que hacen ingresar la presión de la línea hacia el área corriente abajo de la segunda válvula de retención. No debe gotear agua continuamente de la ventilación. Si gotea agua continuamente de la ventilación significa que hay fugas en la segunda válvula de retención.

Installation d'une chaudière**Procédure de contrôle sur le terrain****Dispositif anti-refoulement de la série 9D avec événement atmosphérique intermédiaire**

EQUIPEMENT REQUIS : Le robinet doit être installé conformément au schéma et un (1) tuyau flexible avec adaptateurs doit être fourni pour les essais.

**Installation permettant un essai sur le terrain****Essai n° 1**

Objectif : Contrôle du fonctionnement de la coupure anti-retour.

Exigences : Lorsque la pression d'alimentation revient au niveau de pression atmosphérique, la coupure anti-retour doit libérer la pression entre les deux clapets anti-retour.

Procédure : Fermer les robinets d'arrêt 1 et 2. Ouvrir le robinet d'essai 2.

Observation : Une petite quantité d'eau doit s'écouler de l'évent, indiquant que la membrane a été séparée de son support et a ouvert la chambre située entre les clapets anti-retour et l'atmosphère.

Essai n° 2

Objectif : Tester l'étanchéité du second clapet anti-retour.

Exigence : Le second clapet anti-retour doit être étanche aux gouttes lorsqu'une pression existe en aval du robinet.

Procédure : Fermer les robinets d'arrêt 1 et 2. Ouvrir le robinet d'essai 2. Raccorder un tuyau flexible entre le robinet d'essai 1 et le robinet d'essai 3. Ouvrir les robinets d'essai 1 et 3 de la conduite d'admission en aval du second clapet anti-retour. L'eau ne doit pas s'écouler en permanence de l'évent. Si de l'eau s'écoule en permanence depuis l'évent, le second clapet fuit.

Avertissement

Les codes locaux du bâtiment ou de la plomberie peuvent nécessiter des modifications aux renseignements donnés. Vous êtes tenu de consulter les codes locaux du bâtiment ou de la plomberie avant de commencer l'installation. Si les renseignements donnés ci-dessous ne sont pas cohérents avec les codes locaux du bâtiment ou de la plomberie, les codes locaux doivent être respectés. Ce produit doit être installé par un entrepreneur licencié conformément aux codes et règlements locaux.

Modèle 9DS/LF9DS

Retirer les raccords avant de procéder au brasage

AVIS

- Le double clapet anti-retour 9D/LF9D avec événement atmosphérique est conçu pour être utilisé dans des applications de pression continue, sans danger pour la santé au point d'utilisation, pour protéger contre le siphonnement à rebours et la contre-pression. Procéder à l'installation conformément aux codes locaux.
- Pour obtenir les meilleures performances système, procéder à l'installation sur la conduite d'alimentation en eau avant tout régulateur de pression (par exemple, la série 1156 de Watts sur une chaudière résidentielle).
- Rincer la conduite avant d'installer le dispositif afin de retirer d'éventuels fragments de soudure, de flux ou de tuyau. Nettoyer le filtre tous les six mois ou en fonction des conditions.
- Un certain degré d'écoulement est attendu, en particulier au démarrage, jusqu'à ce que l'ensemble des surfaces portantes soient étanches. Un écoulement continu peut indiquer que les pièces et surfaces portantes internes doivent être nettoyées.
- Peut être installé horizontalement ou verticalement.
- Les vannes à fermeture rapide, les coups de bâlier ou les fluctuations de la pression d'alimentation peuvent provoquer des écoulements intermittents. L'installation d'antibâliers (Série LF05 de Watts) ou d'un régulateur de pression d'eau (Série 1156 ou 25AUB de Watts) peut s'avérer nécessaire pour corriger le problème.

Avertissement

Il est important d'installer une conduite d'évacuation vers le bas depuis l'évent, vers un drain de plancher, un puisard, ou un autre lieu sûr d'évacuation qui ne causera pas de dommages matériels. Un intervalle d'air physique doit être maintenu entre la conduite d'évacuation et le drain ou le puisard. Créer l'intervalle d'air en coupant le tuyau sur un biseau de 45°, à une distance maximale de 12 po (30,5 cm) et un minimum de 1 ½ po (3,8 cm) au-dessus du plancher. S'il est utilisé sur les applications de chaudière, n'utilisez pas de raccord d'intervalle d'air au niveau du visage afin de prévenir les blessures corporelles causées par l'eau ou la vapeur. En aucun cas l'ouverture de l'évent ou la conduite d'évacuation ne doit être bloquée.

- Si les codes locaux exigent que l'appareil soit testé, il doit être installé comme indiqué sur l'illustration au verso, incluse dans la procédure de test sur le terrain.

Pour les kits de réparation et les pièces, reportez-vous à la liste de prix des kits de réparation et des pièces de rechange pour les produits anti-refoulement PL-RP-BPD que se encuentran en [Watts.com](#).