


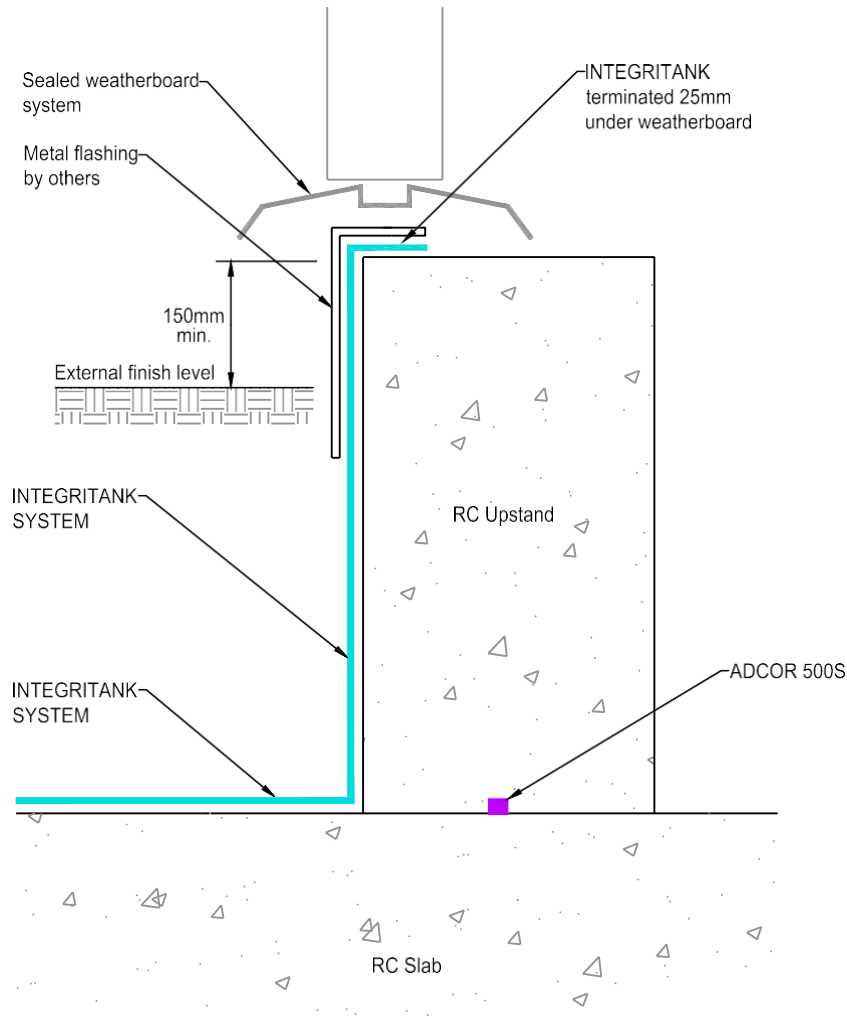

TERMINATION TO RC UPSTAND
Section

ADCOR, ADPRUFE, AEROFIL, ARMOURTAPE, AQUATEK, BETEC, BENTORUB, BITUSHIELD, BITUSTIK, BITUTHENE, COLFLEX, DECSAL, ELIMINATOR, GRACE ICE & WATER SHIELD, HYDRODUCT, INTEGRITANK, METASET, MS FIXER, OMNITEK, PAK ADHESIVE, PARASEAL, PERM-A-BARRIER, PERMARE, PREPRUFE, PREPRUFE PLUS, PVC EDGETIE, RE-INJECTO, SAFETRACK, SENTINEL, SERVIDEK, SERVIPAK, SERVIRUFE, SERVICEAL, SERVITITE, SILCOR, SLIPSTRIP, SOLARSHIELD, VERTISEAL, та GCP APPLIED TECHNOLOGIES є торговельними марками, які можуть бути зареєстровані у Сполучених Штатах та/або інших країнах і належать GCP Applied Technologies Inc. Цей перелік торговельних марок складено на основі доступної опублікованої інформації станом на дату публікації та він може не відображати актуальний статус власності на торговельні марки. На ці продукти можуть поширюватися чинні патенти або заявки на отримання патентів..

Це креслення є об'єктом авторського права GCP Applied Technologies, 2019 р. Дозвіл на копіювання надається лише працівникам, уповноваженим представникам, замовникам та проєктувальникам для підтримки продажу або використання продукції GCP Applied Technologies. Усі інші права захищені.

Проект:

Клієнт:

Назва: Завершення гідроізоляції на вертикальному виступі із залізобетону (RC) — система INTEGRITANK

Загальні примітки та рекомендації:

Загальна гідроізоляція

Усі наведені в цьому документі деталі гідроізоляції повинні бути доведені до відома проєктувальника конструкції, який відповідає за проєктування гідроізоляції та конструкцій, а також за врахування всіх факторів конструктивного проєктування, які можуть впливати на деталі гідроізоляції. Проєктувальник повинен надати письмове погодження. Остаточні рішення та будь-які рекомендації мають бути затверджені проєктувальником.

Покрівельні плити / підіумні перекриття

Ця деталь призначена лише для типових випадків застосування гідроізоляції покрівлі та може потребувати модифікації відповідно до конкретних умов проєкту та вимог до проєктування. Проєктування та виконання повинні відповідати рекомендаціям: BS 6229:2003 — «Плоскі покрівлі з суцільно підтримуваними покриттями».

Підвальні приміщення / заглиблені

перекриття BS 8102:2009, п. 6.2.4 Під час вибору типу захисту також слід враховувати необхідність забезпечення безперервності гідроізоляційного захисту. У більшості випадків захист повинен бути безперервним. Для монтажу продукції це креслення необхідно використовувати разом з усіма відповідними технічними паспортами продукції..

Примітки до креслення:

Ред	Дата	Опис
Додаткова інформація:		
Дата:	Маштаб A4: NTS	Викон ав:
Посилання проєкту:	Креслення №: INT-19-16	Перевірив:



GCP APPLIED TECHNOLOGIES

580 / 581 Ipswich Road, Slough, Berkshire, SL1 4EQ, UK
T: +44 (0) 1753 490000 E: info-gb@gcpat.com W: www.gcpat.com